


Warszawa, dnia 22.02.2016

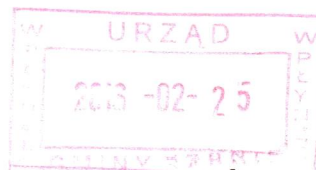

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 127/35/2016

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Gmina Sabnie ul. Główna 73, 08-331 Sabnie		Data i godzina przyjęcia próbki/ Stan w chwili przyjęcia do laboratorium 08.02.2016, godz. 13:38/ bez zastrzeżeń	
		Data wykonania badań: 08.02.2016 - 22.02.2016	
Oznaczenie próbki: 127/35/16	Przedmiot badań: woda uzdatniona	Miejsce/ punkt pobrania: SUW Sabnie - kran w pomieszczeniu technologicznym	
Data/ godz. pobrania: 08.02.2016 godz. 10:20 Temp. próbki: 10,4°C	Opakowanie: butelka PP butelka sterylna	Próbka pobrana przez/ wg normy: pracownika laboratorium/ *PN-ISO 5667-5:2003	Transport próbek: warunki chłodnicze Temp. transportu: 2,8 - 3,3°C

Lp.	Badany parametr	Jednostka	Wynik	Wartości dopuszczalne**	Norma / Procedura badawcza
1	* Odczyn pH	-	7,8 ± 0,3	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523:2012
2	*P Przewodność	µS/cm	627 ± 19	≤ 2500	PN-EN 27888:1999
3	*P Mętność	NTU	< 0,20	≤ 1,00	PN-EN ISO 7027:2003
4	*P Barwa	mg/l	5 ± 5	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
5	*P Amonowy jon (NH ₄)	mg/l	< 0,06	≤ 0,50	PB-124 wyd. I z dn. 15.06.2011
6	*P Smak	-	akceptowalny	akceptowalny	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.
7	*P Zapach	-	akceptowalny	akceptowalny	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.
11	*P Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
12	*P Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki i zawarte są w oryginale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody Laboratorium.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi na wykonane usługi laboratoryjne w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania.

Podana niepewność pomiaru, jeśli nie określono inaczej, została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95% i nie zawiera niepewności pobierania próbek.

* Badanie akredytowane

Niepewność pobierania próbek laboratorium dla wody wynosi 5%

P- badanie wykonane u podwykonawcy o nr akredytacji AB 079

** Wartości dopuszczalne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1989)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie sporządził(a):

Sprawozdanie autoryzował(a):

KIEROWNIK LABORATORIUM

Radosław Górzyński

KIEROWNIK LABORATORIUM

Radosław Górzyński

Laboratorium badawcze INTERLABO
A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp. J
e-mail: info@interlabo.pl



AB 1365

Warszawa, dnia 22.02.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 126/35/2016

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Gmina Sabnie ul. Główna 73, 08-331 Sabnie		Data i godzina przyjęcia próbki/ Stan w chwili przyjęcia do laboratorium 08.02.2016, godz. 13:38/ bez zastrzeżeń	
		Data wykonania badań: 08.02.2016 - 22.02.2016	
Oznaczenie próbki: 126/35/16	Przedmiot badań: woda surowa	Miejsce/ punkt pobrania: SUW Sabnie - kran w pomieszczeniu technologicznym	
Data/ godz. pobrania: 08.02.2016 godz. 10:20 Temp. próbki: 9,3°C	Opakowanie: butelka PP butelka sterylna	Próbka pobrana przez/ wg normy: pracownika laboratorium/ *PN-ISO 5667-5:2003	Transport próbek: warunki chłodnicze Temp. transportu: 2,8 - 3,3°C

Lp.	Badany parametr	Jednostka	Wynik	Wartości dopuszczalne**	Norma / Procedura badawcza
1	* Odczyn pH	-	7,6 ± 0,3	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523:2012
2	*P Przewodność	µS/cm	633 ± 19	≤ 2500	PN-EN 27888:1999
3	*P Mętność	NTU	14,4 ± 2,2	≤ 1,00	PN-EN ISO 7027:2003
4	*P Barwa	mg/l	15 ± 5	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
5	*P Amonowy jon (NH ₄)	mg/l	0,29 ± 0,03	≤ 0,50	PB-124 wyd. I z dn. 15.06.2011
6	*P Smak	-	akceptowalny	akceptowalny	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.
7	*P Zapach	-	akceptowalny	akceptowalny	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.
11	*P Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
12	*P Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki i zawarte są w oryginale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody Laboratorium.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi na wykonane usługi laboratoryjne w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania.

Podana niepewność pomiaru, jeśli nie określono inaczej, została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95% i nie zawiera niepewności pobierania próbek.

* Badanie akredytowane

Niepewność pobierania próbek laboratorium dla wody wynosi 5%

P- badanie wykonane u podwykonawcy o nr akredytacji AB 079

** Wartości dopuszczalne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1989)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie sporządził(a):

Sprawozdanie autoryzował(a):

KIEROWNIK LABORATORIUM

Ręko
Radosław Górzyński

KIEROWNIK LABORATORIUM

Ręko
Radosław Górzyński

Laboratorium badawcze INTERLABO
A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp. J
e-mail: info@interlabo.pl